



中华人民共和国城镇建设行业标准

CJ 3057—1996

家用燃气泄漏报警器

Household combustible gas leakage alarms

1996-04-01 发布

1996-10-01 实施

中华人民共和国建设部 发布

家用燃气泄漏报警器

CJ 3057—1996

Household combustible gas leakage alarms

1 主题内容与适用范围


本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。

2 引用标准

- GB/T 13611 城市燃气分类
- GB 4706.1 家用和类似用途电器安全 通用要求
- GB 3768 噪声源声功率级的测定 简易法
- GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件
- GB 4857.7 包装 运输包装件 定额正弦振动试验方法
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)

3 型号

3.1 型号

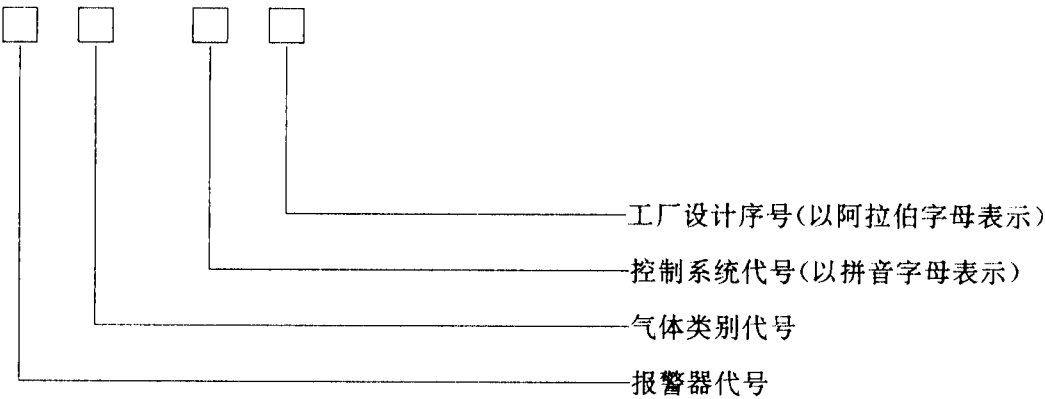

例: BT-K1 表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。

3.2 代号

- R:人工燃气;
- Y:液化石油气;
- T:天然气;
- K:输出开关。